



Maximale Bauhöhe ohne Standaufreigabe = 3,0/3,5m
 Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
 Maximum building height without stand approval = 3,0/3,5m.
 Please observe the technical guidelines included in our GEC.
 maximal zulässige Besucherkapazität = 10 125 Personen
 maximum number of visitors = 10 125 pax
 Maße sind vor Ort zu prüfen
 Dimensions have to be checked on site

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
 Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing
Detailansicht ohne Maßstab!
Detailed view without scale!

Änderungslegende | Legend of changes:

Änderung	Inhalt	Datum	
A	AV	Planerstellung	05.02.2024
B	AV	Planaktualisierung	14.02.2024
C	AV	Planaktualisierung	26.03.2024
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

- Legende | Legend
- Stütze | Column: d=0,30m
 - Monitorstele | Monitor column
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Notausgang | Emergency exit
 - Notausgang mit Nachströmöffnung | Emergency exit and air streaming opening for smoke extraction
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
 - Wasserlauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas und Druckluft | Gas and compressed air
 - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
 - Elektroanschluss | Electrical connection
 - 230 V / max. 3kW
 - 400 V / max. 32A
 - 400 V / max. 63A
 - 400 V / max. 125A
 - Wasser/Abwasser | Water/Waste water
 - Trägerverlauf | Position of supports
 - Flugpunkt BGV C1 | Rigging Point BGV C1: Max. 10kN
 - Flugpunkt Leuchtenhänger | Rigging points for lights
 - Flugpunkt Ton | Rigging point for sound system
 - Abhängepunkt | Suspension point
 - Belegbare Fläche | Area available for allocation
 - C1 - max. 1 732,25 m²
 - C2 - max. 3 794,25 m² / 66,5 m²
 - Belegbare Fläche / Sonderfläche | Area / Special area for allocation C2 - max. 3 794,25 m² / 66,5 m²
 - Belegbare Fläche / Sonderfläche | Area / Special area for allocation Foyer - max. 2 099 m²



Halle | Hall:
ICS - EG | GF

erwartete Besucherzahl | expected number of visitors:
 n.n. pax


Halle Hall C1:	Halle Hall C2:	Seminar OG UF:
n.n. pax	n.n. pax	n.n. pax

Maßstab | scale
 Datum | date
 Zeichner | Drawer
 ohne Maßstab
 25.03.2024
 TVB

Papier | paper
 A3

Datei | file
 SELECT CONGRESS 2024_ICG_EG

Veranstaltung | event
SELECT CONGRESS 2024
 04.-05.05.2024

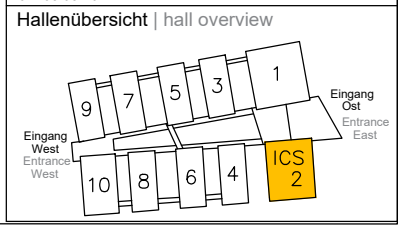

Foyer: 2 x 127 Pers. = 254 Pers. 1 x 193 Pers. = 193 Pers.
 zulässige Belastung Betonwerkstein | permissible load of concrete slabs = 7,50 KN/m²
 zulässige Belastung Abdeckungen und Bodentanks | permissible load of channels and covers = 2,50 KN/m²